


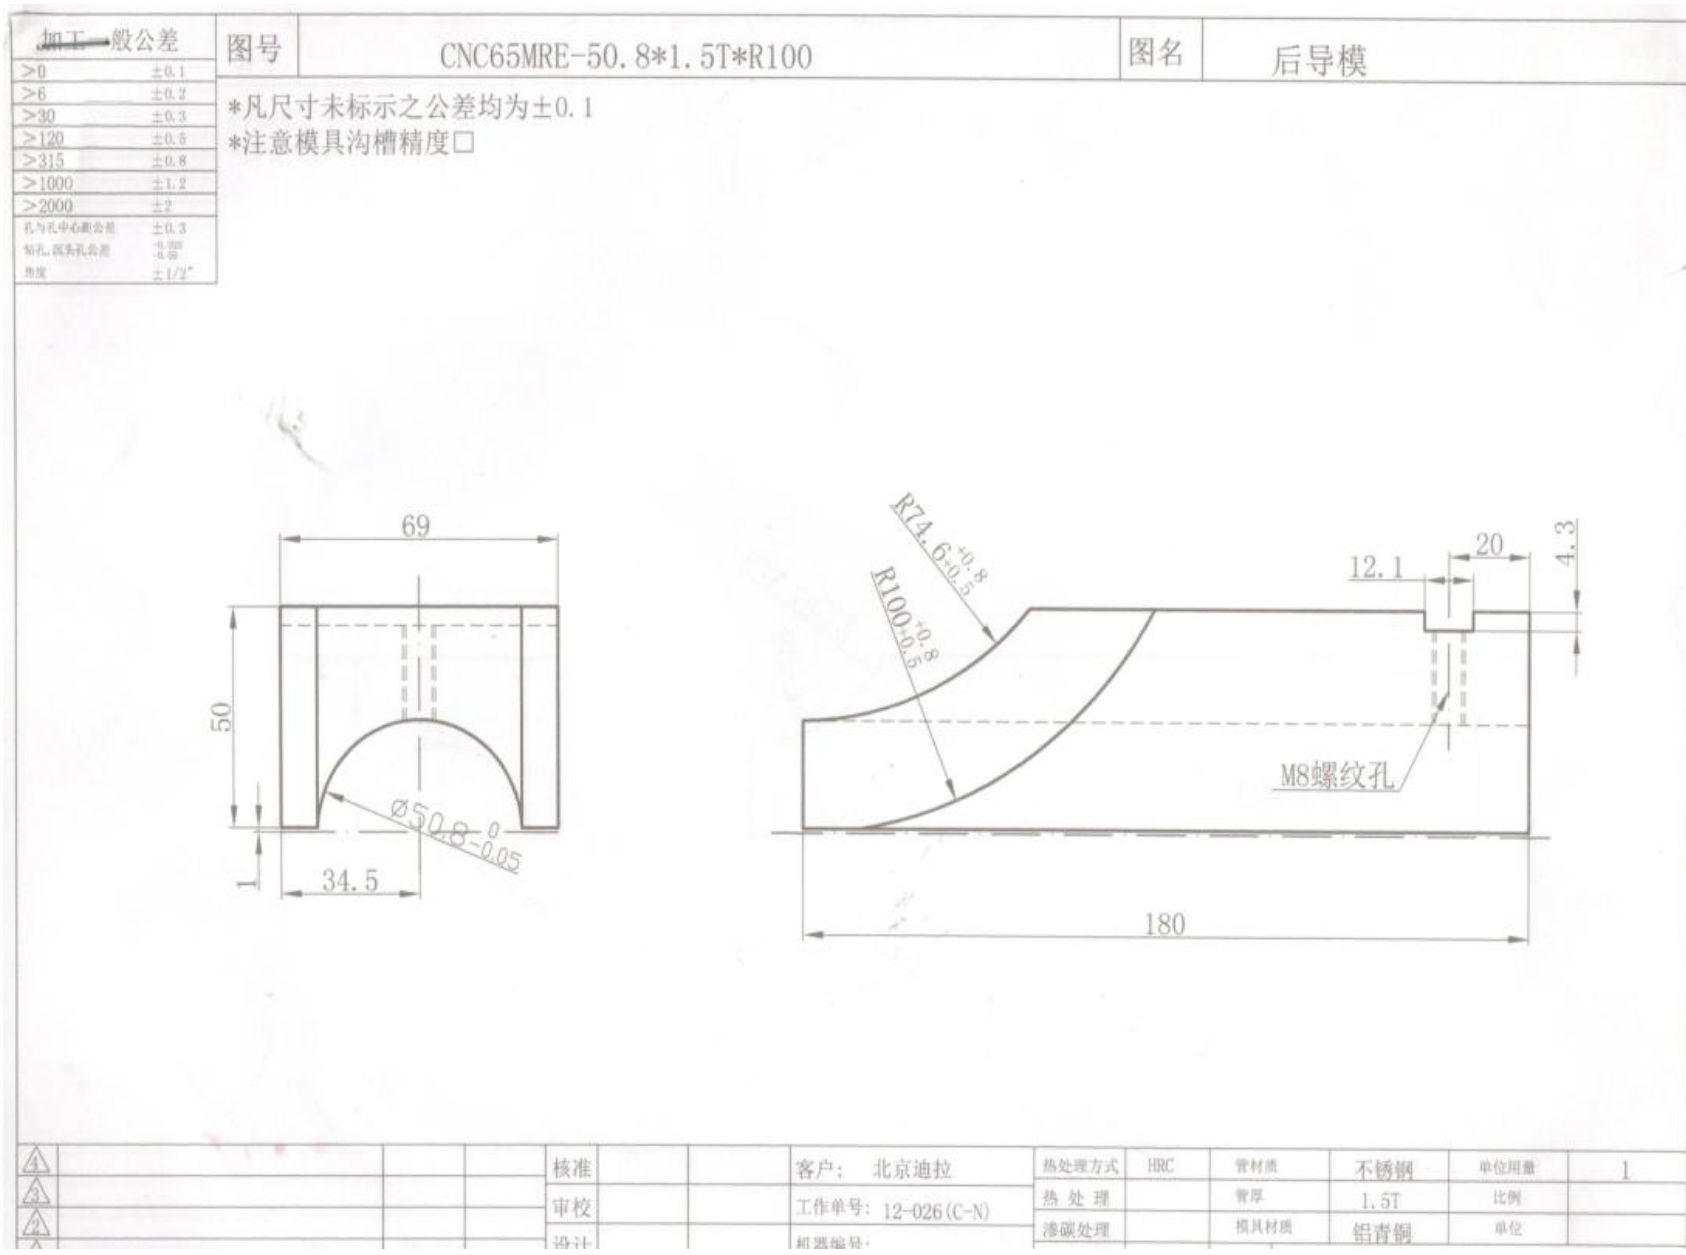

△				核准		客户：北京迪拉	热处理方式	HRC	管材质	不锈钢	单位用量	1
△				审校		工作单号：12-026 (C-N)	热 处 理		管厚	1.5T	比例	
△				设计		组 员 编 号：	渗碳处理		模具材质	铝青铜	单位	